



Схема подключения приемника одноразовых пропусков "ГОБЛИН" в стойке ОМА-43.601, ОМА-43.606

Вариант 1

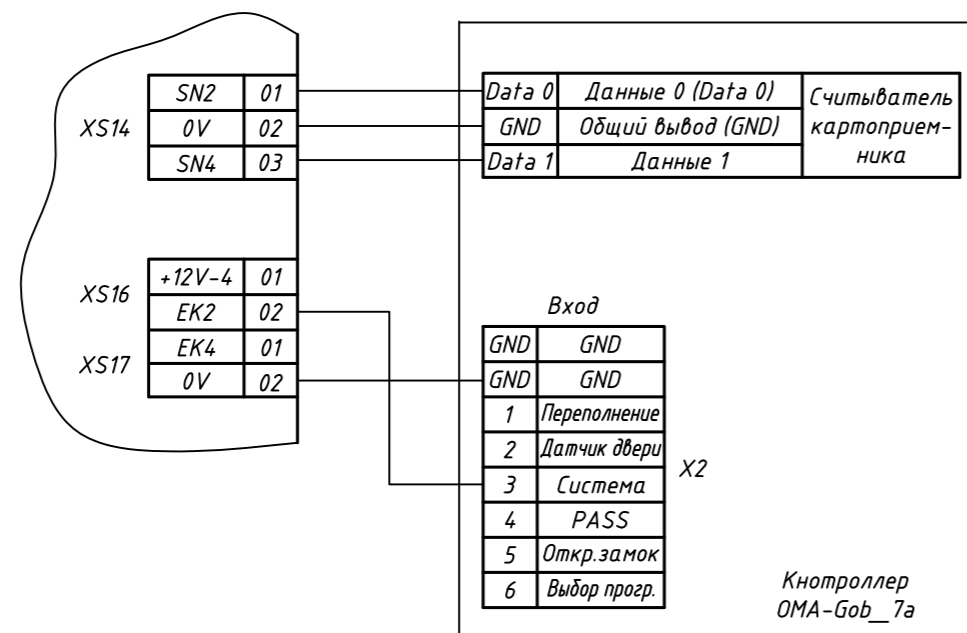

Вариант 2

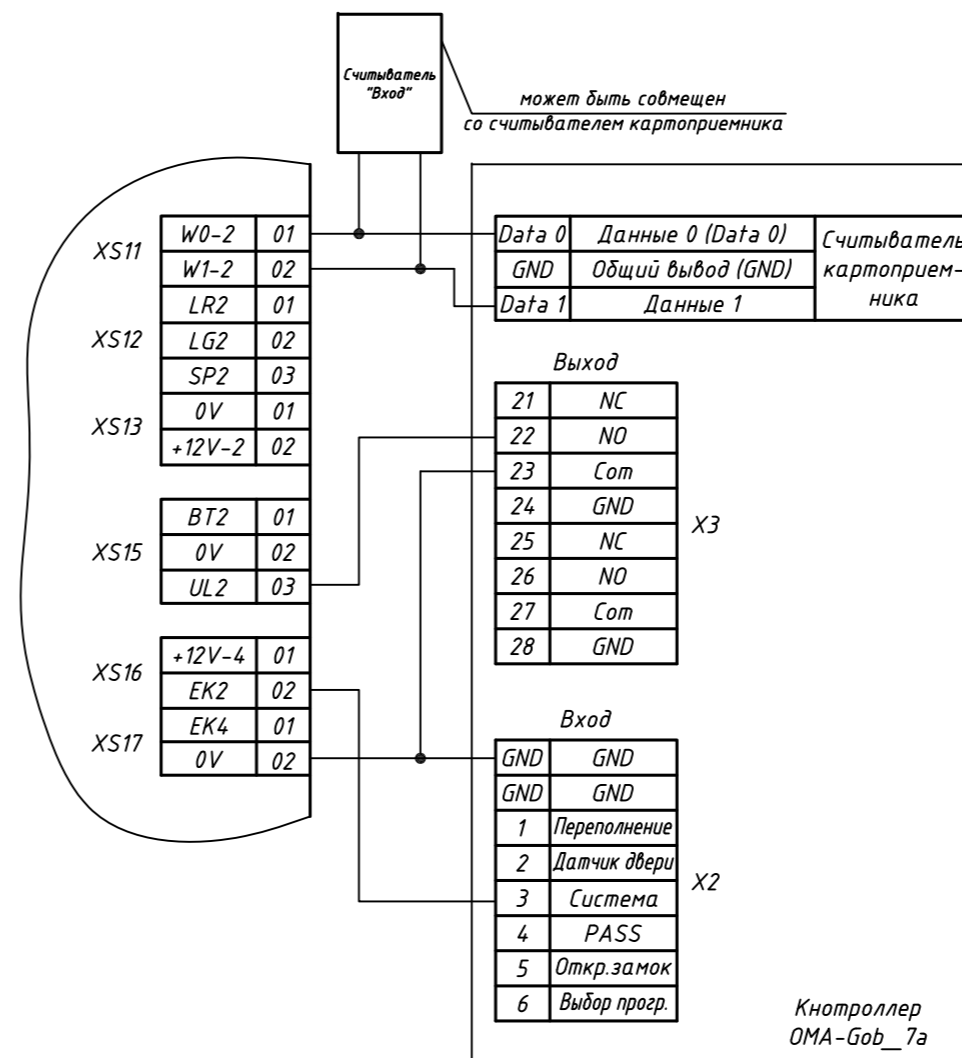

Примечание для Варианта 2:

1. В настройках контроллера на вкладке "Турникет" отключить реле "Вернуть карту".
2. Включить опцию "Контроль тампера" в меню "Картоприемник". Выставить "тип контактов" - нормально открытый.

Первичное применение

Справочный

Подпись и дата

Инв. N дцбл.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	Литера	Масса	Масштаб
Разраб.							
Пров.							
Т. контр.					Лист	Листов	
Рассчит.					ЗАО "РусГард"		
Н. контр.							
Утв.							