
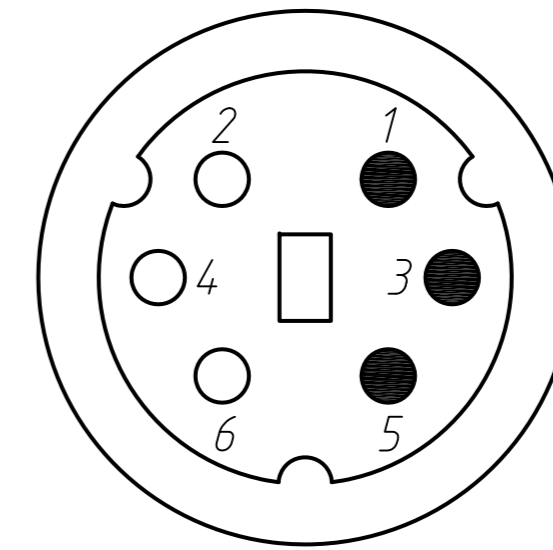


*Схема подключения контроллера ACS-105-CE  
к сканеру штрих-кода MS3580 QuantumT Metrologic*

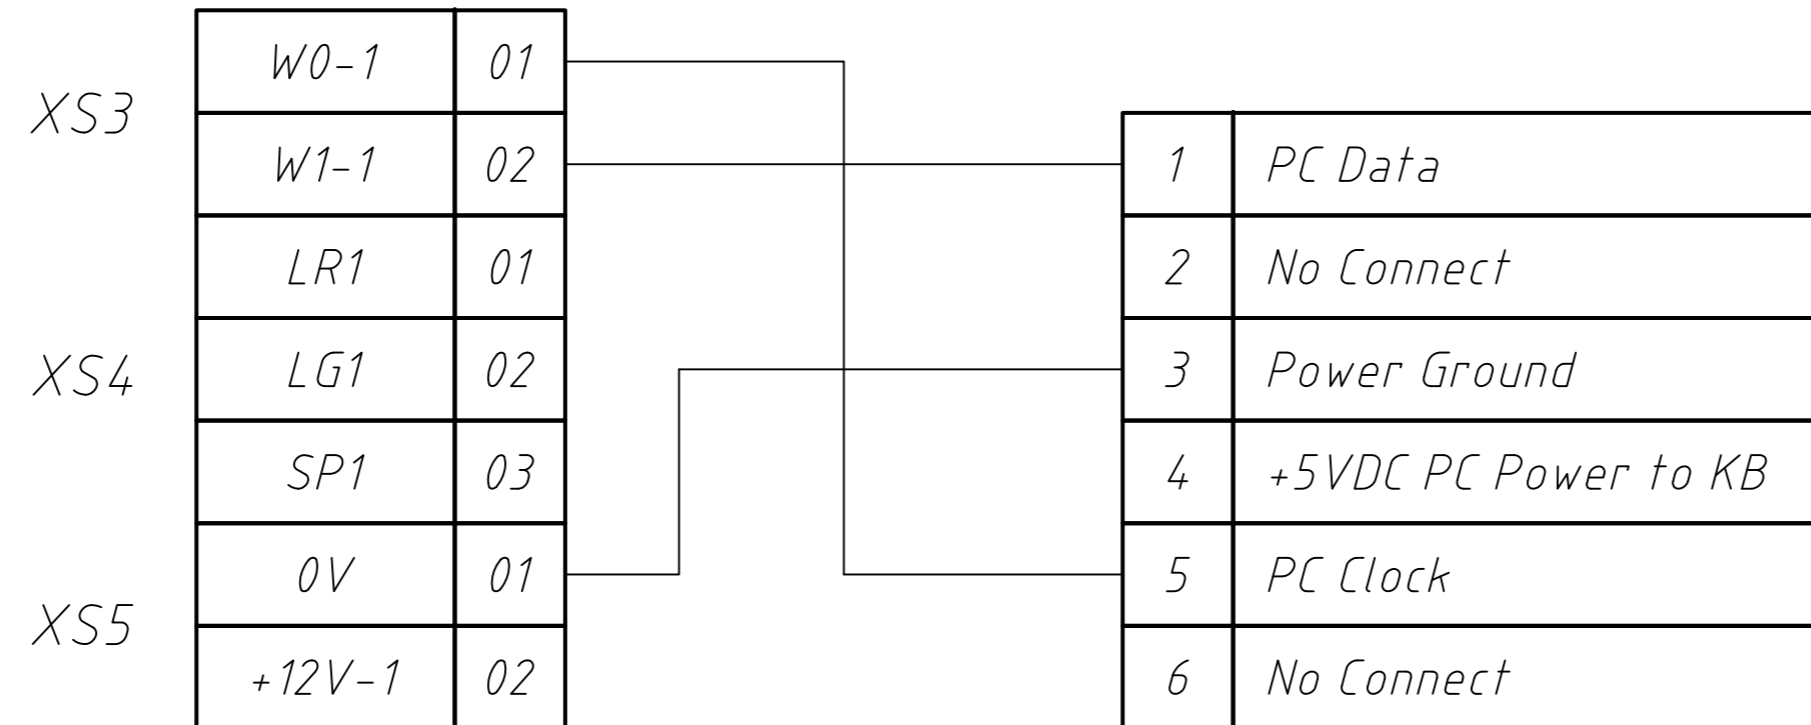

*Контакты  
контроллера ACS-105-CE*

*Распиновка для кабеля:*

- MLPN 54-54020 x-3;
- 54-54002 x-3 (6-ти контактная вилка)

Первичное применение

Справочный №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

|           |      |          |         |      |
|-----------|------|----------|---------|------|
| Изм.      | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
| Разраб.   |      |          |         |      |
| Проб.     |      |          |         |      |
| Т. контр. |      |          |         |      |
| Расчит.   |      |          |         |      |
| Н. контр. |      |          |         |      |
| Утв.      |      |          |         |      |

|               |        |         |
|---------------|--------|---------|
| Литера        | Масса  | Масштаб |
| Лист          | Листов |         |
| ЗАО "РусГард" |        |         |